

RADA OUTLOOK RELÆBOKS




- Designet til at blive tilsluttet og styret af Rada Outlook styreenhed med sensorboks
- Leverer tre switchede relæer, som gør det muligt at bruge Rada Outlook styreenhed til at starte driften af såsom pumper, lys og ventilatorer
- Alle tre relæudgange er sikringsbeskyttede



Rada Outlook Relæboks - 704395 665

Til brug med Rada Outlook styreenhed for at give tre switchede relæer til drift af pumper, lys og ventilatorer.

Dimensioner (mm)

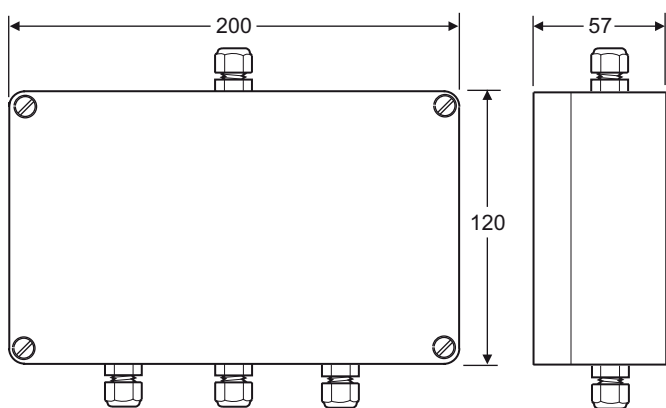

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beskrivelse

Rada Outlook Relæboks er designet til at blive tilsluttet til hjælpeudgangene på Rada Outlook styreenhed. Den har tre switchede relæer, som gør det muligt at bruge Rada Outlook-systemet sammen med udstyr som pumper, lys og ventilatorer. Alle tre relæudgange er beskyttet af sikringer.

Godkendelser

Designet, fremstillet og understøttet i overensstemmelse med akkrediterede BS EN ISO 9001:2008 "Quality Management Systems" og BS EN ISO 14001:2004 "Environmental Management Systems". Overholder alle relevante direktiver for CE-mærkning.

Specifikationer el-del

Udgangssikringer: 5 AT

Hjælpeindgange (fra Rada styreenhed): 10 mA 12 V AC

Ventilatorrelæudgang: Sikring ved 5 A max. 42 V AC, 10 A potentialfri alarmkontakt

Lysrelæudgang: Sikring ved 5 A max. 42 V AC, 10 A potentialfri alarmkontakt

Pumperelæudgang: Sikring ved 5 A max. 42 V AC, 10 A potentialfri alarmkontakt

Omgivelsestemperaturområde: 0 - 40 °C


Maksimal luftfugtighed: 80 % ved 25 °C

Boks: Forseglet til IP24

Ledningsdiagram

SENSOR BOX CONNECTIONS

Connection Ports

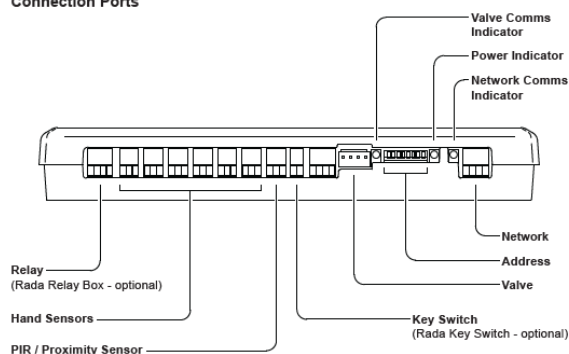

Relay

Connection port to the Rada Relay Box (optional).

